


Inspektionslucka

EI30 och EI60

Gångjärnslucka vid brandkrav

11/2021

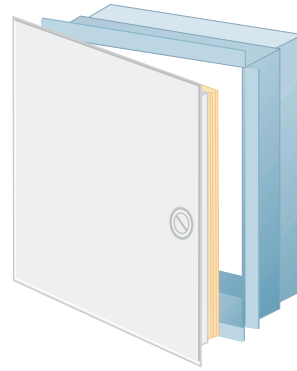

EGENSKAPER

- Monteras snabbt och enkelt i innerväggar och innertak med klämfästen
- Uppfyller brandkrav EI30 resp. EI60 i brandklassificerad konstruktion
- Galvaniserad stålplåtslucka med vit kulör NCS S 0500-N och glans 30
- Levereras som standard med mejsellås
- Möjligheter för tillval som specialmått, rostfri lucka, andra typer av låssystem, tätningslister, kakelbleck för kaklade väggar eller inmurningsfästen för mur- och betongväggar

Produkt data

Material	Lucka, ram, monteringsbleck	Galvaniserat stål
	Brandskyddsskiva	Vermiculit
	Skyddspapper	Cellulosa
Mått	Bredd och höjd	Se sortiment
Vikt		Se sortiment
Ytbeläggning	Lucka, ram, monteringsbleck	Zink Z100
	Vikt zink	Min 100 g/m ² fördelat på plåtens sidor
	Tjocklek zink	Min 7 µm/sida
	Pulverlackering lucka	Kulör NCS S 0500-N, glans 30
Fukt	<p><i>Inomhusmiljö:</i> Inspektionsluckan ska inte utsättas för fukt. Om fuktig miljö ska tillval rostfri lucka användas (levereras även med tillhörande gummitätningsslist för ökad säkerhet i fuktiga miljöer).</p> <p><i>Utomhusmiljö:</i> Inspektionsluckan är inte framtagen för att vara fuktsäker eller vara inbyggd i en vindtät konstruktion. Finns det inget krav för detta så kan rostfri lucka användas i skyddat läge utomhus. Det rekommenderas i så fall att särskild fuktprojektering utförts som godkänner inspektionslucka i skyddat läge och att konstruktionen inte är känslig för vatteninträning.</p>	
Brand	<p><i>Typgodkännandebevis nr 1239/95:</i> Inspektionslucka EI30 uppfyller brandkrav EI30 för 2x12,5 mm gipsskivkonstruktion och vid montering enligt typgodkännandebevis.</p> <p><i>Typgodkännandebevis nr 1240/95:</i> Inspektionlucka EI60 uppfyller brandkrav EI60 för 3x12,5 mm alternativt 2x15 mm gipsskivkonstruktion och vid montering enligt typgodkännandebevis.</p>	
Produktkategori	BSAB: NSC.241 Väggluckor av metall	
	BK04: 01905 Luckor, sop-, inspektions-, rens- och rök-	
	ETIM: EC003540 - Frame and door for group distributor housing	
	UNSPSC: -	

UNDERHÅLL

Vid behov rengör luckan med ljummet vatten och mild såpa. Eftertorka med en mjuk trasa.

SÄKERHETSANVISNING

Inspektionslucka är inte en kemisk produkt med krav på säkerhetsdatablad, se istället hanteringsinstruktioner på knaufdanogips.se.

PRODUKTBESKRIVNING

Inspektionslucka för enkel åtkomst eller inspektion i innerväggar och innertak. Uppfyller brandkrav EI30 resp. EI60 vid brandklassad konstruktion. Inspektionsluckan är tillverkad i galvaniserad stålplåt och består av ram, lucka och klämfästen. Dessutom har Inspektionslucka EI30 en 30 mm brandskyddsskiva och lucka EI60 har 50 mm brandskyddsskiva. Framsidan på luckan är pulverlackerad, vit kulör NCS S 0500-N och glans 30. Luckorna är försedda med pianogångjärn och mejsellås.

MONTERING

Inspektionsluckans ram fästs i vägg eller tak med medföljande klämfästen. Beställningsmått som anges i sortiment t.ex. 600x600 mm är även håltagningsmått i vägg/tak. Luckans utvändiga mått är sedan +16 mm på var sida, dvs 632x632 mm för exempel ovan. Se även montageanvisningar på knaufdanogips.se.

MILJÖ

Bedömd i Byggvarubedömningen och SundaHus, registrerad i BASTA. Inspektionsluckor omfattas inte av Svanens kriterier och är därför inte listade i Svanens Husproduktportal. Avfallskod: Stål: 17 04 05 Järn och stål. Brandskyddsskiva: 17 09 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01-17 09 03

FÖRVARING

Förvaras plant och torrt.



Innervägg



Innertak